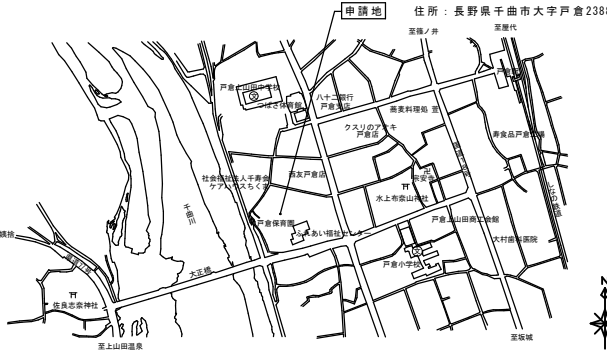


建 物 概 要				案 内 図				外 部 仕 上 表					
地名地番	長野県千曲市大字戸倉字大西2376-1、2376-8、2382-1の一部、2382-10、2388-2、2389-3							仕上					
建築主	千曲市長 小川 修一							屋根	勾配屋根 (リズム室)	t=0.4 カラーガルバリウム鋼板 嵌合式立ハゼ葺 t=1.0 粘着層付改質アスファルトルーフィング+t=12.0 屋根用断熱ボード+t=18.0 硬質木片セメント板 働き巾455 山高30 アルミ製吊子 雪止めアングル L50×50×4 溶融亜鉛メッキ品 (2段) 受け金具φ910			
住所	〒387-8511 長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地								勾配屋根 (保育室棟)	フラット平板 (ナチュラル系釉薬) 瓦 ブラウドブレイン 働き寸法280×306 ノルディックブラウン (柴四郎瓦) 同等品 ※瓦屋根ガイドラインに準ずる耐震・耐風工法 t=1.5 粘着層付改質アスファルトルーフィング +t=12.0 屋根用断熱ボード+t=18.0 硬質木片セメント板			
地域地区	河川保全区域							陸屋根 A (重荷重) 2F (X9～X10)	押えコンクリート K+ (水勾配) t=130 改質アスファルト防水絶縁断熱保護工法：				
用途地域	第2種住居地域							陸屋根 B (軽荷重)	ルーフデッキ アスファルト防水断熱工法 ルーフデッキ (50-1.2) +t=40 断熱ギルフォーム同等品+アスファルト防水層				
防火地域	法22条地域							庇 膜屋根	t=0.55 B種膜材 (ガラス繊維布+塩化ビニール樹脂+防汚コーティング) (不燃材) 葺 付属金物一式 (太陽工業 (株)) 同等品 t=2.0 天端 アルミ水切り板 巾250 軒樋 ステンレス軒樋：185×160 呼び樋：φ60アルミ製 (井上商事㈱) 同等品 押出し型材アルミ規格品 笠木 SX1 (㈱ツツキ) 同等品				
								笠木	平瓦部 軒樋 G L 鋼板製 大型軒樋 角型 (165×103.8) 規格品 (タニタハウジング：HACO GH12号) 同等品 堅樋 G L 鋼板製 φ75				
				樋	t=1.3 堅樋 大型 規格品 アルミ製 角型堅樋 (75角) バンドレストタイプ (井上商事㈱) 同等品 横引きドレイン (アスファルト防水)								
				破風・広小舞	t=0.4 カラーガルバリウム鋼板 巻 150×25								
				軒天	t=6.0 有孔ケイ酸カルシウム板 (目スカシ張) EP塗装 軽天下地 25形								
				外壁	窯業系サイディング (タイル調) 16×455×1820 横張り (2色分け) 通気金物 透湿シート (鉄骨造下地) 同質出隅 ミルジュタイン (ニチハ㈱) 同等品								
				開口部	窓	アルミサッシ (ビル用) 見込70 ペアガラス 網戸付 ガラスブロック 入口扉 アルミサッシ (ビル用) 見込70 ペアガラス 網戸付 框 フラッター仕様							
				基礎	立上り基礎	化粧コンクリート打放し 誘発目地@1800入 撥水材吹							
				床	アブローチテラス床	t=10 再生ゴムチップ コテ仕上 (㈱イワタ) 同等品							
					通路床	t=80 透水性インターロッキング舗装 クランチ口300 4色敷き (㈱イワタ) 同等品							
					駐車場床	t=40 透水性アスファルト仕上							
					プールサイド床	t=10 再生ゴムチップ コテ仕上 2色分け (㈱イワタ) 同等品 t=25 排水溝受SUS製 巾150 樹脂グレーチング							
				屋上メンテ用ハシゴ SUS製加工									
				ブル、倉庫、更衣、WC棟 ・木造 平家建て ・屋根 t=0.4 カラーガルバリウム鋼板 立ハゼ葺 t=1.0粘着付改質アスファルトルーフィング・壁 t=15 金属業系サイディング (SP-ガルパン) (7イデ工業) 同等品 ・建具カラーアルミサッシ住宅用70 ・樋 φ120/2 φ60ガルバリウム鋼板加工 ・床 塗床 ・腰壁：打ち放しコンクリート ポリウレア樹脂塗装 ・壁 ビニールクロス ・天井 化粧石膏ボード									
特 記 事 項													
・建物に使用する全ての建材にはクロロピリホスを添加したものを使用しないこと ・建物内部に使用する全ての建材のうち建築基準法に定めるホルムアルデヒド発散建築材料に該当するものは「F☆☆☆☆」表示品を使用すること 通気性のある仕上材・仕上方法は下地 (床裏・壁内) も含める ・天井裏等 (天井裏・小屋裏・床裏 (下地)・壁内 (下地)) に使用する全ての建材のうち建築基準法に定めるホルムアルデヒド発散建築材料に該当するものは「F☆☆☆☆」表示品以上のものを使用すること ・長尺シートは全て溶接工法とする。 ・ステンレスは特記無き場合はSUS304 HL (ヘアライン) 仕上とする。 ・合板類は特記無き場合、1類とする。 ・外壁通気口廻りにはサランネットにて防虫対策を行うこと。 ・内外金物見え掛りは特記無き場合ウレタン塗装とする。 ・特記なき内部木部見掛かりはWP塗装とする。 ・見え掛かりに使用する芯持ち材には背割りを施すこと。													
部 位	仕 様		厚 み 及 び 認 定 番 号		(■ 印適用)								
床	鉄筋コンクリート		防火構造		準耐火	30分耐火	1時間耐火						
	連続支持合成スラブ ALC版 (軽量気泡コンクリート版)						■ 平12建告 1399						
柱	鉄筋コンクリート												
	岩綿吹付 鉄網軽量モルタル 石綿珪酸カルシウム板 (1号)												
外壁	鉄筋コンクリート ALC版 (軽量気泡コンクリート版 金属製サイディング張 (鉄骨造)												
	窯業系サイディング張 (鉄骨造)		■ H12 建告 1359号 (■ PC030BE-9202)										
間仕切り	鉄筋コンクリート t100 以上 ALC版 (軽量気泡コンクリート版) 鉄筋補強コンクリートブロック												
	t=12.5強化石膏ボード (両面) LGS下地 t=12.5石膏ボード+t=12.5石膏ボード (両面) LGS下地						■ QF045BP-9071 ■ R1 国交告 195号						
梁	鉄筋コンクリート												
	岩綿吹付 石綿珪酸カルシウム板 (1号)												
屋根	ルーフデッキ・アスファルト防水断熱工法 改質アスファルト防水絶縁断熱保護工法					■ FP030RF-0413	■ FP060FL-9095						
	平瓦葺き (不燃材料：平12建告1400) 金属屋根：t=0.4 G L 鋼板 嵌合式立ハゼ葺 (不燃材料) 野地板：t=18硬質木片セメント板下地 (準不燃材料)												
軒裏	珪酸カルシウム板 総厚 t6以上 (LGS下地)												