

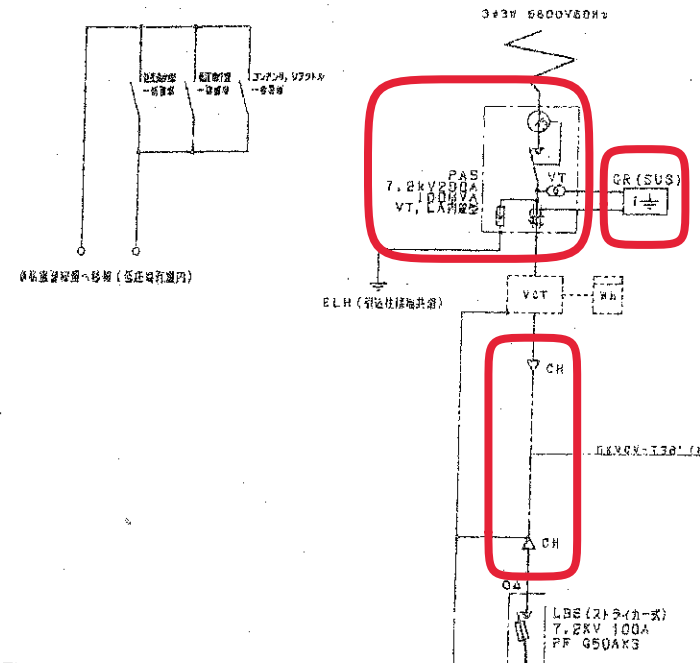


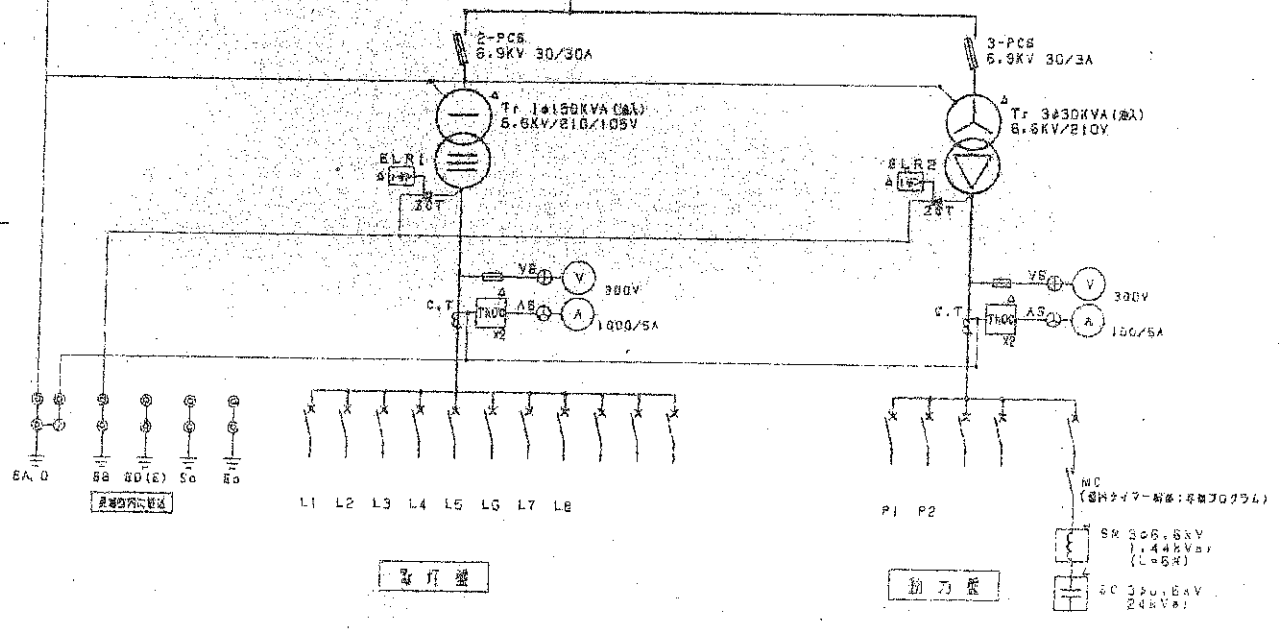

＜凡 例＞

記号	名 称	記号	名 称
CH	ケーブルヘッド	GR	接地線電線
LBS	高圧誘電体絶縁子	ELR	高圧電線保護装置
PCS	高圧カットアウト	V	電圧計
TR	変圧器	A	電流計
PF	電力ヒューズ	W	電力計
SC	高圧コンデンサ	JOSE	力率計
SR	高圧リアクトル	MDA	デマント式電圧計 (磁針式)
VT	高圧電圧計		
CT	電流変換器	MCCB	絶縁遮断装置

△ 警報表示

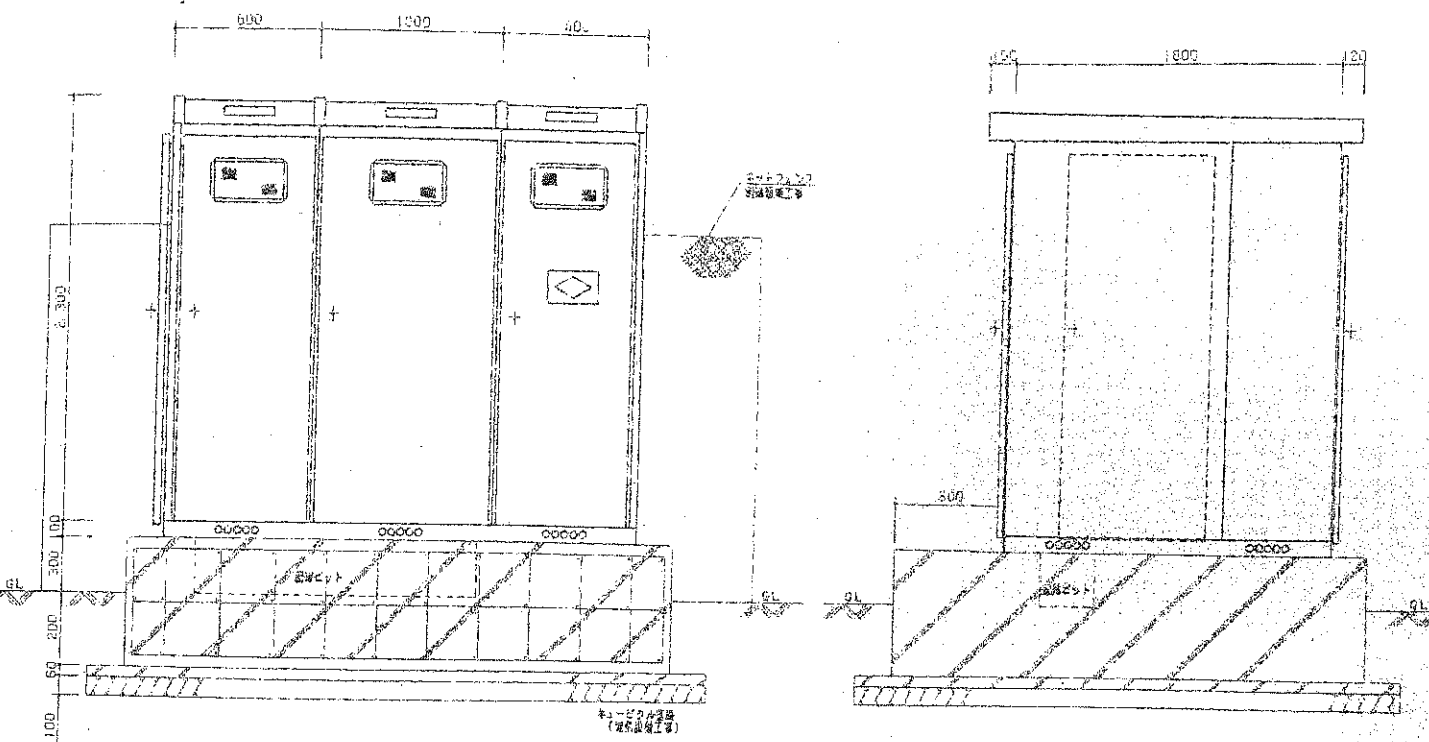

NO.	品 名	規 格	取 付 部 位	備 考
L1	MCCB3P	225/225AT	CV-T150	43.2kVA
L2	MCCB3P	225/150AT	CV-T150	28.3kVA
L3	MCCB3P	100/150AT	CV-T150	27.8kVA
L4	MCCB3P	100/100AT	CV-T150	14.6kVA
L5	MCCB3P	225/175AT	CV-T150	30.8kVA
L6	MCCB3P	225/175AT	CV-T150	30.5kVA
L7	MCCB3P	100/75AT	CV-T150	15.0kVA
L8	MCCB3P	50/30AT	CV-T150	高圧電線保護装置
	MCCB2P	50/20AT		警報表示
	MCCB2P	100/100AT		予 備
	MCCB3P	225AF		予備スペース

NO.	品 名	規 格	取 付 部 位	備 考
P1	MCCB3P	225/175AT	CV-T150	18.13kVA
P2	MCCB3P	50/40AT	CV-T150	4.5kVA
	MCCB3P	100AF		予備スペース
	MCCB2P	100AF		予備スペース
	MCCB3P	100/100AT		コンデンサ接続

- ＜補 足 説 明＞
1. 高圧ケーブルの仕様については電気設備技術基準、関係規定、JIS C4620に準拠すること。
 2. 主要機器はJIS、JEM規格品を優先すること。
 3. その他機器メーカーの基準を適用する場合は必ずその説明による。
 4. 高圧ケーブルの選定は電圧降下を考慮すること。（電圧降下係数0.75）
 5. 接地線については、基準値を参照すること。

屋外ケーブル単線結線図

